



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБО
 www.nsobp.rf, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР061.Н.00185

(номер сертификата соответствия)

026217

(счетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО "НПП "ТЕПЛОХИМ". Адрес: 111024, г. Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, стр. 50.
 ОГРН: 1107746458676. Телефон: +7(495) 956-21-50. Факс: +7(495) 232-93-57. E-mail: sekretar@texon.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО "НПП "ТЕПЛОХИМ". Адрес: 111024, г. Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, стр. 50.
 Адрес производства: 141801, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная д. 36, стр. 1. E-mail: sekretar@texon.ru. ОГРН: 1107746458676. Телефон: +7(495) 956-21-50. Факс: +7(495) 232-93-57

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ", ОГРН 1097746413962, свидетельство о подтверждении компетентности ОС по сертификации продукции № НСОПБ ЮАБО.RU.ОС.ПР.061/3 действительно до 17 февраля 2018 г., адрес: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Звездная, д.7, стр.1, оф.606, тел/факс (495) 645-52-60. Эл. почта: zos09@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Краска огнезащитная НЕОФЛЭЙМ®513 (NEOFLAME®513), нанесённая на металлоконструкцию по технологической инструкции ТИ 021-2016, изготовленная по ТУ код ОК 005 (ОКП) 2316-010-66828143-2016. Серийный выпуск. 23 1600

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, в ред. от 13.07.2015) код ТН ВЭД России
 ГОСТ Р 53295-2009 с измен. № 1: «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». Протоколы испытаний № 292Д-17 от 15.02.17 г., № 293Д-17 от 16.02.17 г., ИЛ ООО «ЦОС», свидетельство о подтверждении компетентности ИЛ на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № НСОПБ ЮАБО.RU. ИЛ.ПР.058/3 до 17.02.2018 г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок. См. приложение № 002842
 ТУ 2316-010-66828143-2016. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РСК.RU.0001.P390195, срок действия- до 31.01.2020 г., выдан ООО «СОЮЗ ТЕСТ», 236039, г. Калининград, д.67, оф.1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.02.2017 по 26.02.2022



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Ерофеев

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.Е. Лебедев



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР061.Н.00185

(номер сертификата соответствия)

002842

(учетный номер бланка)

Краска огнезащитная НЕОФЛЭЙМ®513 (NEOFLAME®513), нанесенная на металлоконструкцию по технологической инструкции ТИ 021-2016, изготовленная по ТУ 2316-010-66828143-2016:

-3-я группа огнезащитной эффективности (90 мин):
при испытании на колонне двутаврового сечения профиля № 45 по ГОСТ 8239 с приведенной толщиной металла 5,8 мм при толщине сухого огнезащитного слоя 1,44 мм и расходе краски 2,59 кг/кв.м (без учета потерь), нанесенной на грунтовку ГФ-021 толщиной сухого слоя 50 мкм,

-5-я группа огнезащитной эффективности (45 мин):
при испытании на колонне двутаврового сечения профиля № 14Б1 по ГОСТ 26020 с приведенной толщиной металла 2,4 мм при толщине сухого огнезащитного слоя 1,06 мм и расходе краски 1,91 кг/кв.м (без учета потерь), нанесенной на грунтовку ГФ-021 толщиной сухого слоя 50 мкм.


М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



А.Н. Ерофеев

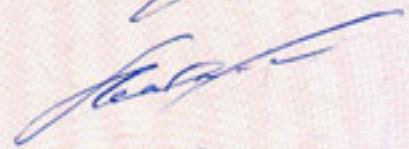

А.Е. Лебедев